

ID kritického bodu:

**10903000**

Obec:

**Maršovice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 3/22/2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Lukáš Vlček, starosta

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V části obce Zahrádka je zatrubněn levostranný přítok Janvického p. Zatrubnění s nekapacitním vtokem vede pod zemědělským areálem.



*Lokalita nad kritickým bodem.*



*Nekapacitní vtok zatrubnění.*


ID kritického bodu:

**10903000**

Obec:

**Maršovice**

## Lokalizace kritického bodu

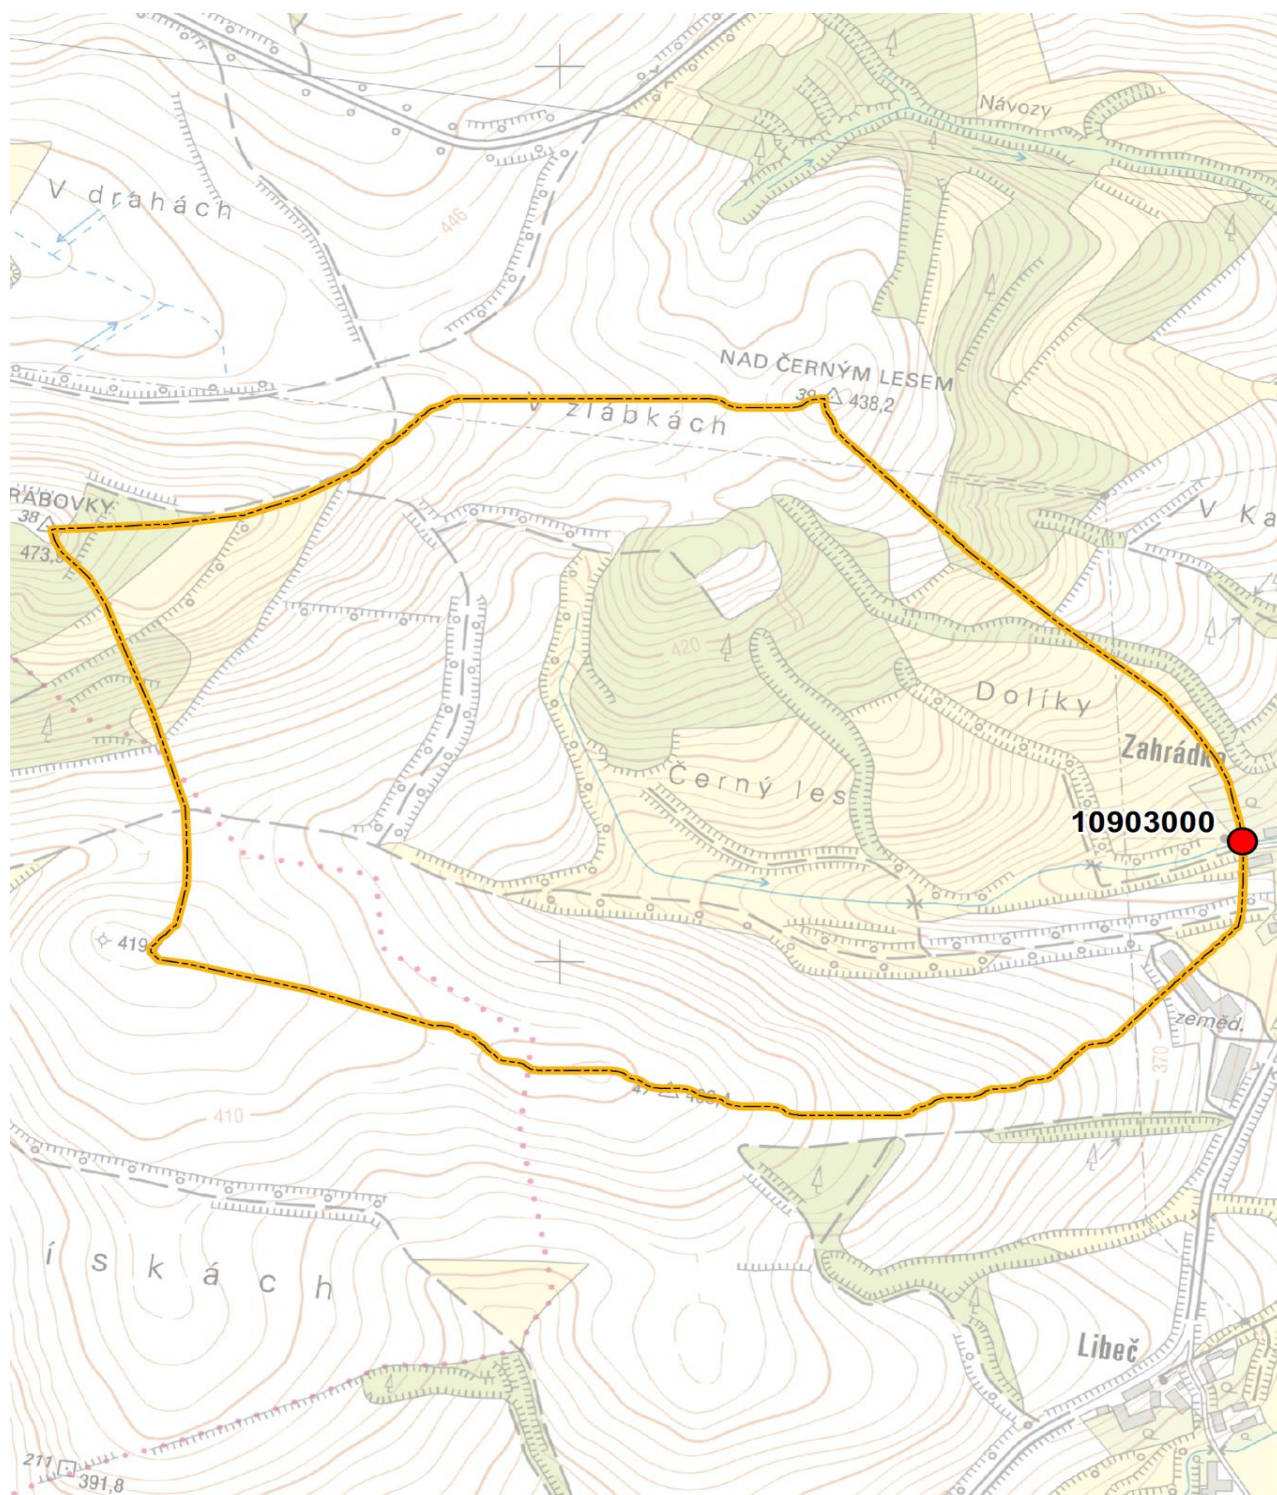


ID kritického bodu:

**10903000**

Obec:

**Maršovice****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10903000

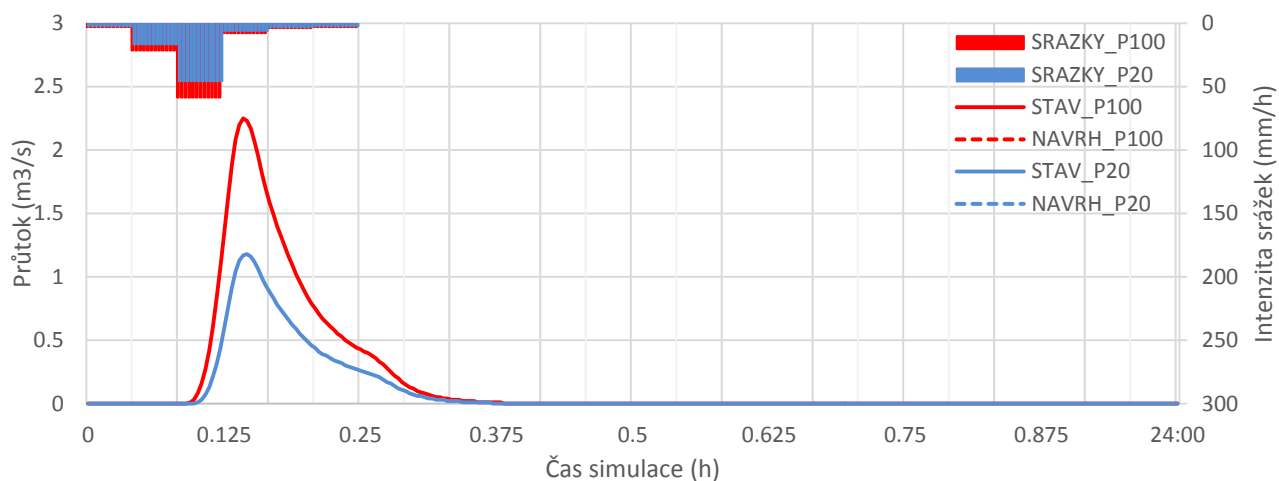**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Zahrádka (Junction-1)	P20 stav	8.5	1.2			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	15.7	2.3			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-