

ID kritického bodu:

10902946

Obec:

Votice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/28/2017

Účastník šetření - zástupce obce: Filip Urban, Vedoucí odboru ŽP, Drábek (PVL), Kysela (LČR), Doležalová (LČR)

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Jižně od osady Střelítov dochází v povodí Srbského potoka k výrazným splachům z polí. V intravilánu je možné prohloubit inundační území a vytvořit tak retenční prostor.



Vtok do zatrubněné části toku vedoucí pod silnicí a soukromým pozemkem.



Inundační území.


ID kritického bodu:

10902946

Obec:

Votice

Lokalizace kritického bodu

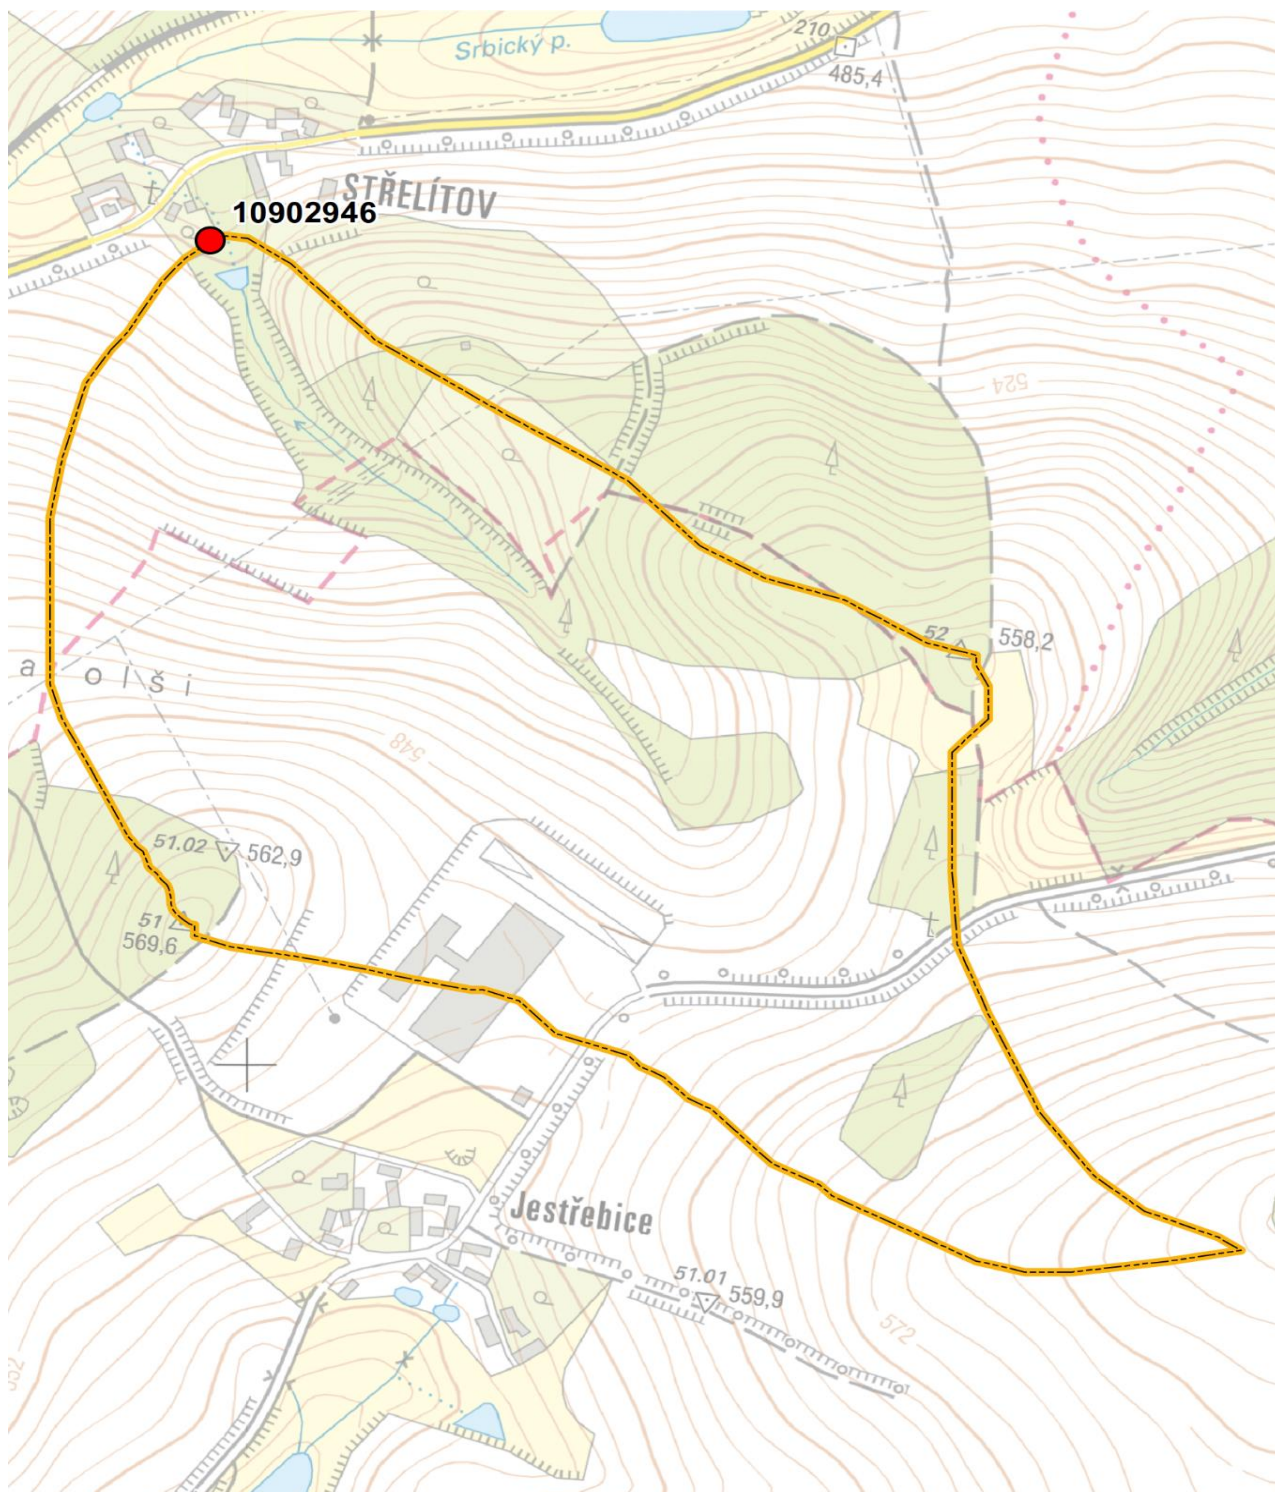


ID kritického bodu:

10902946

Obec:

Votice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10902946

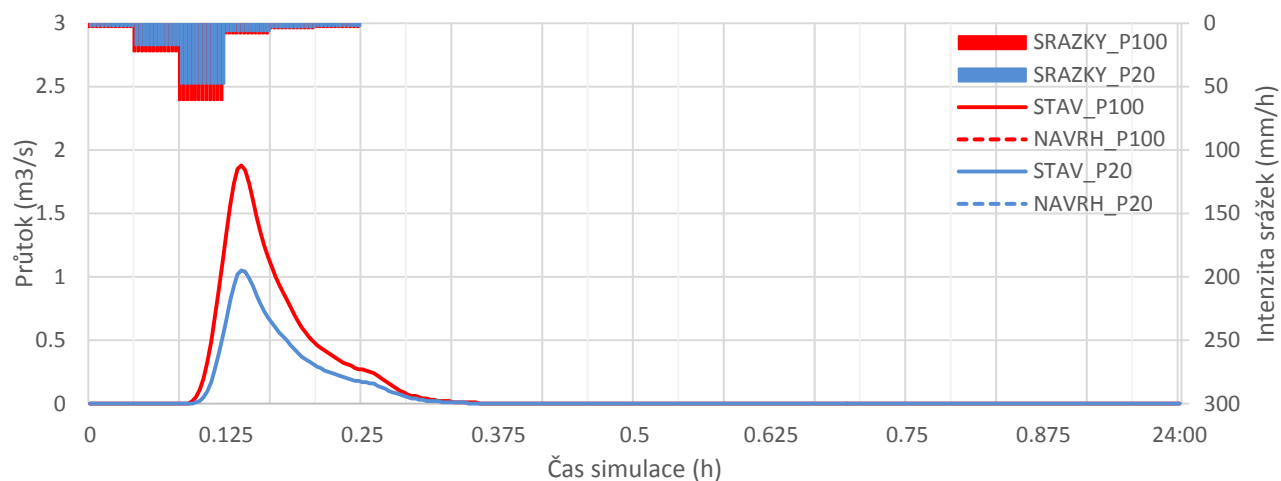**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Votice - Střelítov (Junction-1)	P20 stav	6.6	1.1			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	11.6	1.9			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-