

ID kritického bodu:

10901480

Obec:

Bystřice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/23/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Filip Urban, starosta

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V této lokalitě dochází k ohrožení zvýšeným odtokem a erozí půdy.



Údolí nad KB.



Lokalita KB.


ID kritického bodu:

10901480

Obec:

Bystřice

Lokalizace kritického bodu

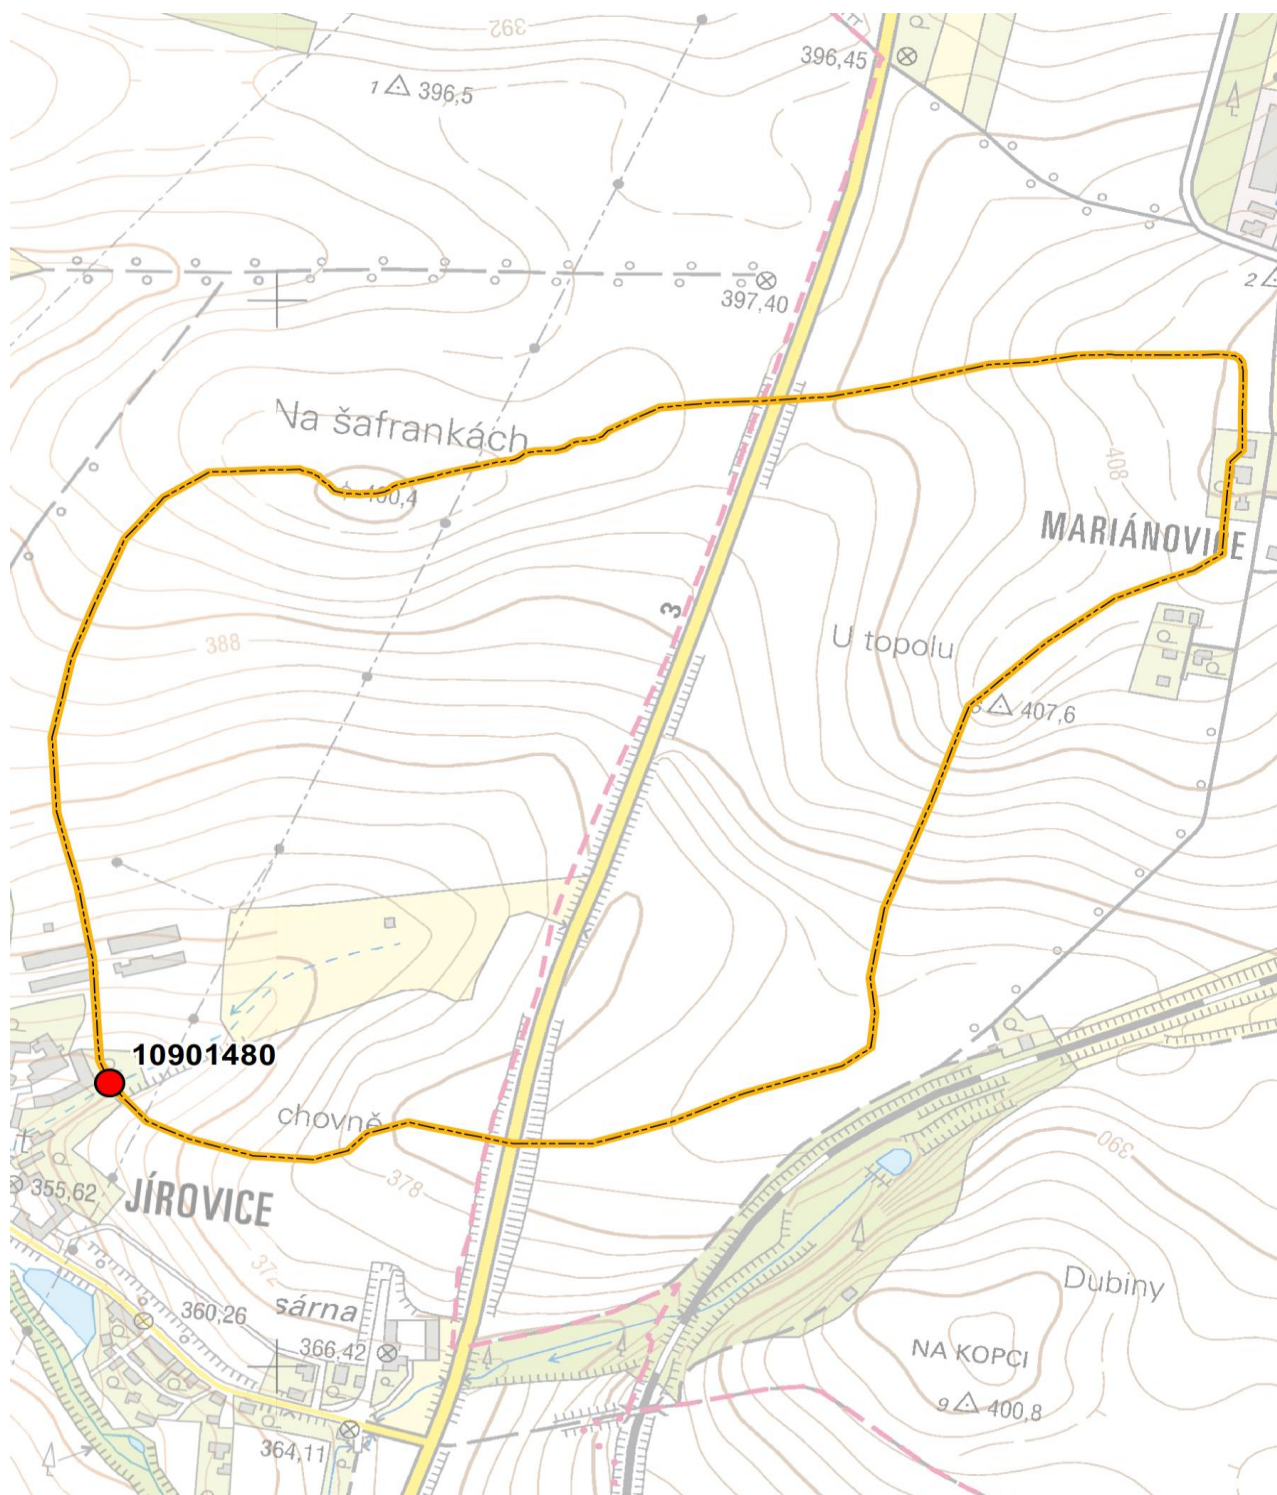


ID kritického bodu:

10901480

Obec:

Bystřice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10901480

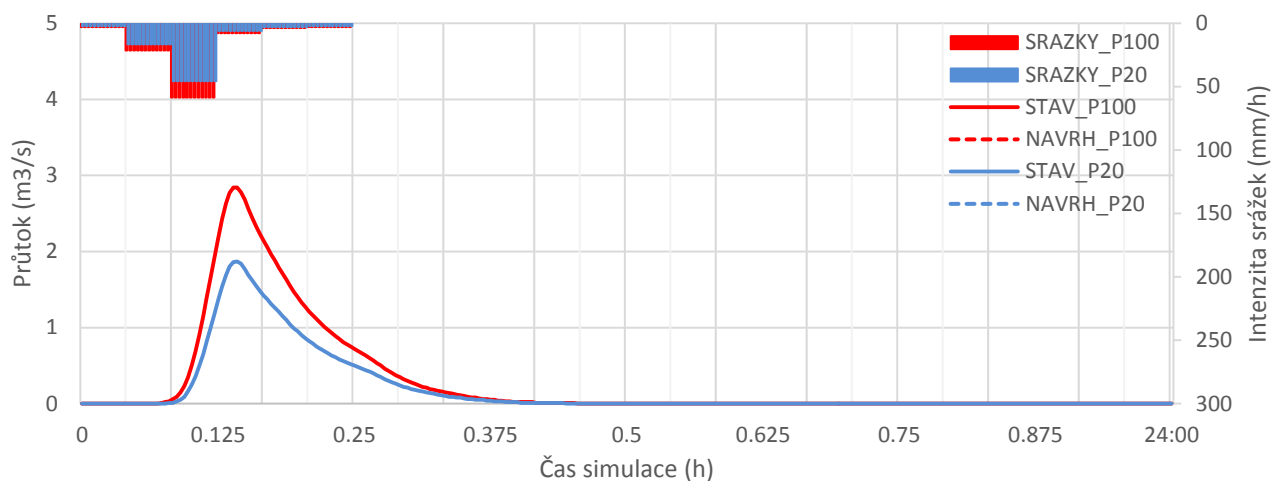**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Jírovice (Junction-1)	P20 stav	16.3	1.9			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	24.8	2.8			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-