

ID kritického bodu:

10902098

Obec:

Votice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/28/2017

Účastník šetření - zástupce obce: Filip Urban, Vedoucí odboru ŽP, Drábek (PVL), Kysela (LČR), Doležalová (LČR)

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Kritický bod byl posunut níže ke stadionu. V lokalitě jsou velké povodňové průtoky na které není dimenzován mostek u stadionu a ani zatrubnění pod stadionem. V povodí KB se nalézá vodní dílo "rybník Amerika", které není zkolaudováno a nemůže plnit svou funkci. Hráz nádrže je vysoká několik metrů a objem nádrže je významný.



Nekapacitní mostek pod KB.



Lokalita KB.


ID kritického bodu:

10902098

Obec:

Votice

Lokalizace kritického bodu

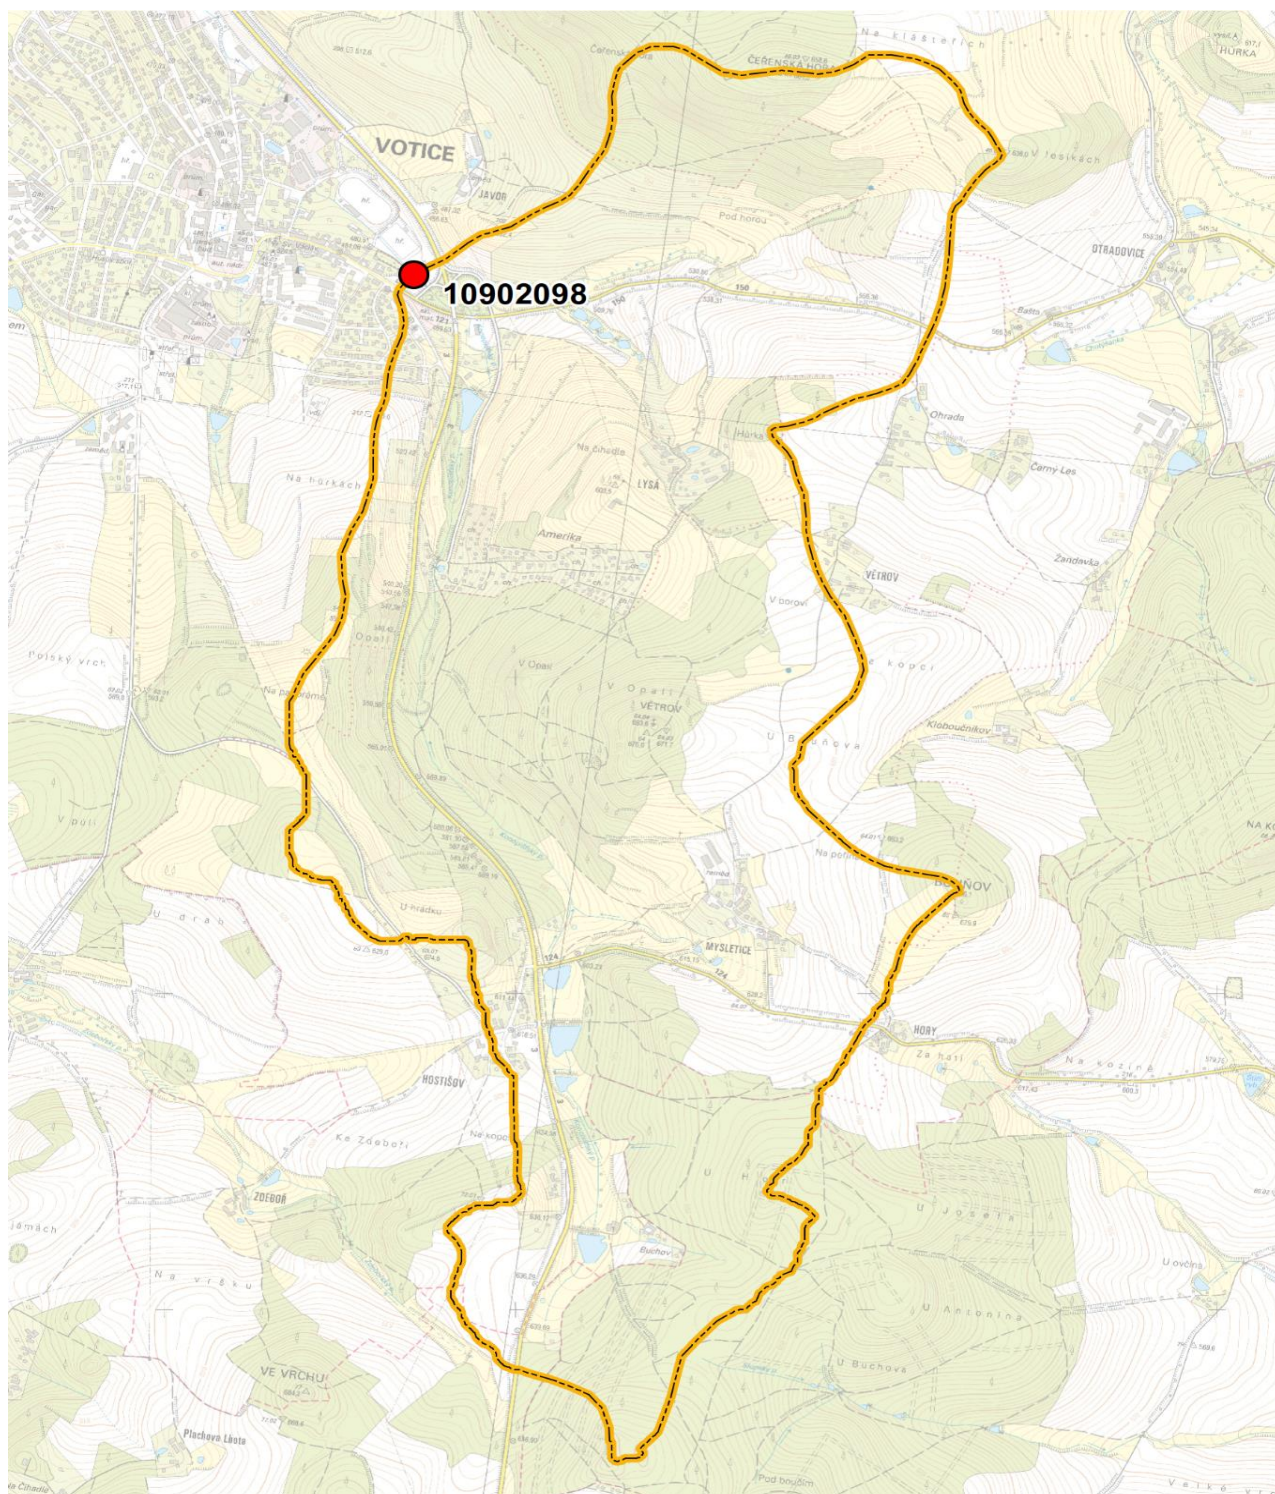


ID kritického bodu:

10902098

Obec:

Votice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10902098

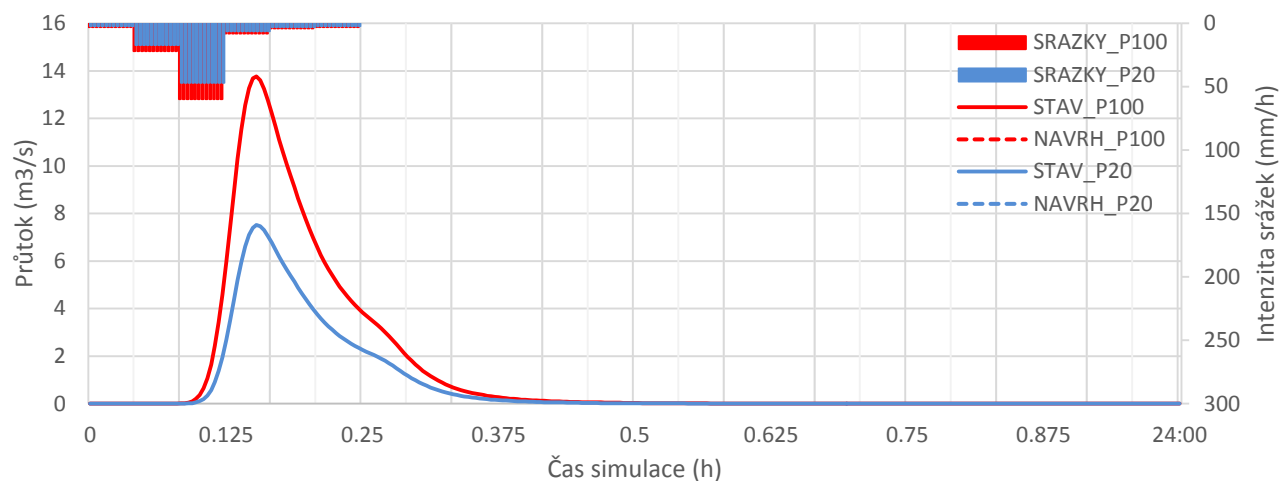**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Votice (Junction-1)	P20 stav	63.8	7.5			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	116.2	13.8			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-